



SAÚDE



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL


UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

estrutura de **ALVENARIA**

Atualizado em janeiro de 2024



SAÚDE



MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

UNIDADES DE

ATENÇÃO PRIMÁRIA

estrutura de **ALVENARIA**

Atualizado em janeiro de 2024



Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons — Atribuição Não Comercial 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que para uso não comercial e com a citação da fonte.

©2024 Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio)

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro

Eduardo Paes

Secretário Municipal de Saúde

Daniel Soranz

Subsecretário Executivo

Rodrigo Prado

Subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Renato Cony Serodio

Superintendente de Integração de Áreas de Planejamento

Emanuelle Pereira de Oliveira Corrêa

Superintendente de Promoção da Saúde

Denise Jardim de Almeida

Superintendente de Vigilância em Saúde

Gislani Mateus Oliveira Aguiar

Superintendente de Atenção Primária

Larissa Cristina Terrezo Machado

Colaboração

Elisabete Dorighetto

Thaís Reis

Assessoria de Comunicação Social da SMS-Rio

Paula Fiorito

Cláudia Ferrari

Capa e Projeto Gráfico

Aluisio Bispo

Diagramação

Sandra Araujo

Sumário

APRESENTAÇÃO4

SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA5

Letras Caixa	6
Placa Externa da Fachada	8
Totem Externo	9
Adesivo para Caixa D'água	10
Placas de Inauguração	11
Placa da Recepção	12
Placas de Baia	13
Placas de Porta	14
Placas de Porta Perpendiculares	15
Placas de Porta — lista de textos disponíveis.....	16
Placas de Porta com Pictogramas	17
Placas de Porta Perpendiculares com Pictogramas	18
Placas de Fluxo Interno	19
Placas de Pavimentos	20
Totem de Entrada da Academia Carioca	21
Painel de Exercícios e de Aparelhos da Academia Carioca	22
Placas para a Sala de Raio-X	23
Sinalização para Elevador	24

MAPAS25

Mapa Geral	26
Placar da Saúde	27
Mapas de Agentes	28
Mapas de Equipes	29

AMBIÊNCIA30

Adesivo recortado do Zé Gotinha para a Sala de Vacinação	31
Painéis de Fotos da Comunidade	32
Adesivos jateados para portas de vidro, paredes de vidro e frisos fixos	33

CONTEÚDOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS36

Placar de Monitoramento de Famílias	37
Quadro Branco para Sala de Reunião	38
Quadro Informativo — modelo 1	39
Quadro Informativo — modelo 2	40
Quadro “Informe da Saúde”	41
Quadros Educativos	42
Painel “15 Passos”	43
Calendários de Vacinação	44

Lista de Notificação Compulsória de Doenças	45
Painel “10 Passos para uma Alimentação Adequada e Saudável”	46
Painéis da Defesa Civil	47
Painéis sobre Saúde — versão vertical	48
Painel sobre Saúde — versão horizontal	50
Placas de Logos: SMS // 1746 // SUS	51
Placa “Proibido Fumar”	52
Placa “Higienização das Mãos — Preparação Alcoólica”	53
Placa “Higienização das Mãos — Água e Sabonete”	54
Adesivos para Lixeiras	55
Adesivos para Lixeiras — Resíduo Radioativo	56

Apresentação

Esta publicação foi elaborada pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (Ascom/SMS-Rio), tendo seu conteúdo alinhado com a Subsecretaria de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde (SUBPAV). O documento contém toda a identidade visual das unidades de Atenção Primária com estrutura de ALVENARIA/CONTÊINER (as unidades com estrutura modular possuem um manual de comunicação visual próprio). O objetivo é garantir que todas as unidades nesta estrutura sigam os padrões aqui determinados, reforçando, assim, uma boa comunicação visual com usuários e prestadores de serviço. As artes são apresentadas com as respectivas especificações para a produção e as instruções para a instalação no local. Todas as peças deverão ser produzidas e instaladas seguindo as instruções deste manual. **Em caso de dúvidas ou problemas com os arquivos, entrar em contato diretamente com a Ascom/SMS-Rio (artes.sauderio@gmail.com).**

O conteúdo está dividido em quatro partes: Sinalização Externa e Interna, Mapas, Ambiência, e Conteúdos Técnicos e Informativos.

SINALIZAÇÃO EXTERNA E INTERNA

São todas as peças que fazem parte da identificação externa da unidade e da sinalização interna. Elas têm a função de promover a visibilidade e orientar os usuários sobre a localização dos diversos ambientes da área interna, facilitando o fluxo das pessoas.

MAPAS

Apresentam a área total de cobertura da unidade (Mapa Geral), a área de cobertura de cada equipe de Saúde da Família (Mapas das Equipes), e a área de atuação dos agentes comunitários de saúde (Mapa dos Agentes). Completando o conjunto há o Placar da Saúde, que apresenta a produção mensal da unidade.

AMBIÊNCIA

É a parte decorativa do projeto, mas que tem, também, a função de promover a aproximação entre usuários e equipes de trabalho com a própria unidade, além de proporcionar adaptação e conforto aos frequentadores.

CONTEÚDOS TÉCNICOS E INFORMATIVOS

Peças que expõem conteúdo técnico e informativo diverso, tanto para profissionais de saúde e funcionários da unidade, como para usuários.

..... **IMPORTANTE:**

Para o envio dos arquivos, as peças deste manual foram divididas em dois pacotes:

- **PACOTE 1:** peças que não sofrem alterações em textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas (**no sumário essas peças estão marcadas em verde**);
- **PACOTE 2:** peças que precisam ser alteradas/ajustadas para cada unidade, por conta de mudanças em textos/conteúdos, artes e tamanhos/medidas.

A Ascom preparou dois pacotes de arquivos com as artes das peças fixas e das peças editáveis, que foram enviados por link para todas as CAP e OSS com os respectivos manuais de identidade visual.

O pacote com as peças fixas contém arquivos já prontos para a produção, basta mandar produzir sempre que houver necessidade (informando os quantitativos para os fornecedores).

O pacote com as peças editáveis demanda que as CAP e OSS providenciem um designer gráfico profissional capacitado para editar essas artes nos programas Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, e finalizar os arquivos para a produção.

Se o fornecedor tiver alguma dificuldade para cumprir as especificações deste material em qualquer uma das peças, a CAP/OSS deve entrar em contato com a Ascom antes de prosseguir com a produção. As OSS devem manter as respectivas CAP em cópia em todas as etapas do processo referentes às artes de identidade visual das UAP (modular e alvenaria/contêiner).

Em caso de dúvidas ou problemas com os arquivos, templates e instruções enviados, basta entrar em contato com a Ascom/SMS-Rio pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com

Sinalização Externa e Interna

Letras Caixa

Tamanho da peça:

As peças não têm tamanho definido (variam conforme a unidade).

Especificações para produção:

Corte, solda e montagem de letras e brasões em chapa de aço inox fosco. O logo da prefeitura deve ser talhado/vazado (logo 1). Não será permitido descaracterizar os logos (como mudar o tipo de letra ou alterar os desenhos).

Instruções para instalação:

Peças aparafusadas diretamente na parede. É possível que, antes desta etapa, seja preciso pintar a parede na cor azul-escuro da gestão (as letras caixa ficam com melhor visualização num fundo de cor escura, pois aumenta o contraste). Verificar isso com Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com).

IMPORTANTE: A disposição dos elementos (logos e letras) em cada unidade deve seguir os modelos ao lado e os templates enviados. **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com — na mensagem, informar as medidas em centímetros (L x A) da área retangular a ser ocupada pelo conjunto e o nome da unidade com a grafia exata como tem que ficar, e enviar uma foto do local onde ficarão as letras (caso já tenha, enviar foto das letras que estão no local).**



Todos os elementos dos dois logos (Prefeitura e SUS) devem ser talhados/vazados (incluindo o brasão da Prefeitura).

ATENÇÃO!

Caso haja qualquer limitação do fornecedor para fazer o brasão talhado/vazado, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A ASCOM pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com
O BRASÃO NÃO PODE SER PINTADO, TEM QUE SER TALHADO/VAZADO.



Centro Municipal de Saúde
Américo Veloso



Centro Municipal de Saúde
Dr. Alvimar de Carvalho





Tipo da Unidade Nome da Unidade



**Tipo da Unidade
Nome da Unidade**



**Tipo da Unidade
Nome da Unidade**

Placa Externa da Fachada

Tamanho da peça:

Formato horizontal sem tamanho definido (varia conforme a unidade). O modelo é definido de acordo com o formato.

Especificações para produção e instalação:

Placa em chapa de aço galvanizado #20 com tratamento anticorrosivo e pintura automotiva ou PU. Informações em adesivo D300 ou pintura especial. Postes fixados por abraçadeiras. Outras especificações podem ser propostas conforme a necessidade.

.....

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas sobre a produção e a instalação dessa peça, entrar em contato com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com). **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com — na mensagem, informar as medidas em centímetros (L x A) e o nome da unidade com a grafia exata como tem que ficar, e enviar uma foto do local onde ficará a placa (caso já tenha uma, enviar foto da placa atual).**



Totem Externo

Tamanho da peça:

Formato sem tamanho definido (varia a cada unidade).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com proteção/laminação contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza. Aplicação do adesivo em placa de aço galvanizado e estrutura de ferro metalon. Esta é a especificação mais usual. Outras sugestões podem ser alinhadas com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com).

Instruções para instalação:

Chumbar a peça (totem) diretamente no chão no terreno. A função da peça é indicar a entrada da unidade.

.....

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas sobre a produção e a instalação dessa peça, entrar em contato com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com). **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com — na mensagem, informar as medidas em centímetros (L x A) e o nome da unidade com a grafia exata como tem que ficar, e enviar uma foto do local onde ficará o totem (caso já tenha um, enviar foto do totem atual).**



Adesivo para Caixa D'água

Tamanho da peça:

754cm x 200cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco.

Instruções para instalação:

Adesivo aplicado diretamente nas paredes da torre, por meio de rapel e/ou de plataformas de trabalho aéreo.

.....

IMPORTANTE: Essa arte foi feita considerando o diâmetro de 240cm da caixa d'água (que dá 754cm de circunferência). Se o diâmetro/circunferência da caixa d'água tiver outra medida, faça o ajuste, mantendo os logos equidistantes. Se a caixa d'água for de outro modelo (quadrada ou retangular), entre em contato com a Ascom pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com para solicitar o arquivo com a arte adequada.



Placas de Inauguração

Tamanho da peça:

Formato 1: 60cm x 40cm (horizontal)

Formato 2: 40cm x 24cm (horizontal)

Especificações para produção e instalação:

OPÇÃO 1 — Placa em bronze fundido, com letras e bordas em relevo e fundo pintado ou bronze natural, com furos e parafusos de fino acabamento para fixação. Placa aparafusada diretamente na parede.

OPÇÃO 2 — Placa em aço escovado no sentido horizontal com informações fabricadas por processo de fotocorrosão e pintura interna das letras na cor preta. Instalação com fita VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar a placa na recepção, em uma parede interna que será definida pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/SUBPAV. A instalação deverá ser feita após a cerimônia de inauguração.

.....

IMPORTANTE: As informações devem sempre vir do solicitante da placa. Ele deverá ver com a Coordenação de Engenharia e Arquitetura — CEA (sms.gea@gmail.com). **Essas artes deverão ser solicitadas à Ascom/SMS-Rio pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com.**

OPÇÃO 1

Sempre usar esta opção
para a inauguração de unidades



OPÇÃO 2

Para a reinauguração/reabertura de
unidades e inauguração de setores



Placa da Recepção

Tamanho da peça:

180cm x 90cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão em alta resolução em adesivo 3M, com corte especial, aplicado na parte frontal, em placa de acrílico com recorte especial em Router de acrílico de 6mm — placa com cantos arredondados. Acabamento em adesivo jateado branco no verso da placa.

Instruções para instalação:

Fixação da placa diretamente na parede com parafusos e espaçadores/distanciadores de alumínio.

Local de instalação:

Instalar atrás das baias de atendimento.

.....

IMPORTANTE: O PDF com a arte tem 3 páginas: na primeira está a arte propriamente dita (com os logos), na segunda está a faca/máscara de transferência dos logos, e a terceira tem a faca com os cantos arredondados para o recorte da placa em acrílico.



Placas de Baia

Tamanho da peça

25cm x 12cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

Instruções para instalação:

Placas coladas com fita dupla face VHB 3M diretamente na superfície lateral de ambos os lados da baia.

.....
IMPORTANTE: Os textos das placas de baia são os nomes das equipes exatamente como estão digitados nos mapas. Nas placas de baia, os nomes das equipes ficam em CAIXA ALTA.

Equipe
NOME DA EQUIPE

Equipe
NOME DA EQUIPE
DUAS LINHAS

Equipe
CASA BRANCA

Equipe
SÃO JOÃO
DA BARRA

Placas de Porta

Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal)


Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M — centralizar a placa na largura da porta, e na altura, posicionar a base da placa a 160cm do chão.

IMPORTANTE: Todas as placas de porta desse modelo têm que ter os textos em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. A ordem das traduções é inglês, francês e espanhol. O arquivo com as artes já contém diversas possibilidades de texto previstas, mas se for preciso fazer artes novas com novos textos, basta enviar a lista de novos termos para o e-mail artes.sauderio@gmail.com, para que sejam providenciadas as traduções (a SUBPAV providenciará as traduções).

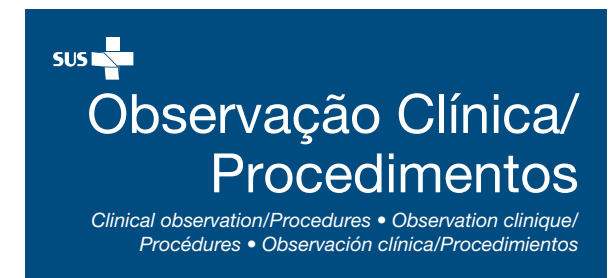

ATENÇÃO!

Não colocar mais de uma placa na mesma porta. Se na placa precisar ser informado mais de um serviço/setor/atividade, favor enviar sua solicitação por e-mail para artes.sauderio@gmail.com, listando os textos por placa, que a Ascom fará as artes.

Placas de Porta Perpendiculares

Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal), sendo que a área útil da arte tem 35,5cm x 19,5cm (a faca especial é um quadrado de 6x6cm no canto superior esquerdo).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra. Estas placas são dupla face.

Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: As unidades de contêiner deverão usar os dois modelos de placa de porta: o tipo simples/'colado' na porta e o tipo perpendicular/'bandeira', que deverão ser posicionadas, conforme a simulação na foto de exemplo ao lado (as partes na cor rosa) — placas com janela usar somente a o modelo perpendicular/'bandeira'. Os templates foram enviados no pacote de peças editáveis. Basta inserir os mesmos textos e respectivas traduções do arquivo de placas de porta simples. Todas as placas de porta dos dois modelos têm que ter os textos em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. Se os textos desejados não estiverem no arquivo editável de placas de porta simples, basta enviar a lista de novos termos para o e-mail artes.sauderio@gmail.com, para que sejam providenciadas as traduções (a SUBPAV providenciará as traduções).



Placas de Porta — lista de textos disponíveis

A seguir estão os textos de todas as placas de porta disponíveis para as Unidades de Atenção Primária — modelo Alvenaria. Os PDFs prontos de todas as placas de porta listadas abaixo estão disponíveis no link da nuvem de peças. Se precisar de arte para novo texto, favor enviar sua solicitação por e-mail para **artes.sauderio@gmail.com** — a solicitação será avaliada e, se aprovada, a Ascom disponibilizará a nova arte.

- | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------|
| • Abrigo Externo de Resíduo Comum | • Depósito | • Ortopedia |
| • Abrigo Externo de Resíduo Infectante | • Dermatologia | • Otorrinolaringologia |
| • Academia Carioca | • DML | • Procedimentos |
| • Acesso Restrito | • DML Endemias | • Raio-X |
| • Acolhimento Mãe-Bebê | • Elevador | • Recepção |
| • Administração | • Escovário | • Sala de Gesso |
| • Almoxarifado | • Esterilização | • Sala de Preceptoria |
| • Auditório | • Exames Laboratoriais | • Sala de Reunião |
| • Brinquedoteca | • Expurgo/Utilidades | • Sala de Vacinação |
| • Compressor | • Farmácia | • Sala dos Agentes |
| • Casa de Máquinas | • Fisioterapia | • Saúde Bucal |
| • Consultório | • Fonoaudiologia | • Serviço Social |
| • Consultório da Equipe [Nome da Equipe]* | • Gerência | • Shaft |
| • Consultório Multiprofissional | • Ginecologia | • Ultrassonografia |
| • Copa | • Observação Clínica | • Vigilância Sentinela |
| • Curativos | • Observação Clínica / Procedimentos | |

***O único arquivo editável de placa de porta disponível na nuvem é o de “Consultório da Equipe [Nome da Equipe]”, pois precisa ter os nomes das equipes inseridos na arte pelo designer.**



Placas de Porta com Pictogramas

Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: Estas artes não têm tradução. Elas deverão ter apenas o pictograma e o texto em português. No pacote já estão todas as possibilidades previstas de placas, mas se for preciso fazer placas com novos pictogramas, basta enviar a solicitação para o e-mail artes.sauderio@gmail.com, que faremos essas artes.

SOBRE A DIFERENÇA ENTRE 'BANHEIRO' E 'SANITÁRIO'

A norma ABNT 9050 determina que:

- **3.1.12 — Banheiro** = cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios;
- **3.1.34 — Sanitário** = cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios.

Para os sanitários comuns (individuais e/ou coletivos), sem chuveiro ou banheira, utilize as placas de 'Sanitário'. Utilize as placas 'Banheiro' SOMENTE em "cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios (ABNT 9050). A produção das placas com o texto 'Banheiro' deverá ser aprovada pela SUBPAV.



Placas de Porta Perpendiculares com Pictogramas

Tamanho da peça:

41,5cm x 19,5cm (horizontal), sendo que a área útil da arte tem 35,5cm x 19,5cm (a faca especial é um quadrado de 6x6cm no canto superior esquerdo).



Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra. Estas placas são dupla face.

Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

IMPORTANTE: As unidades de contêiner deverão usar os dois modelos de placa de porta: o tipo simples/'colado' na porta e o tipo perpendicular/'bandeira', que deverão ser posicionadas, conforme a simulação na foto de exemplo ao lado (as partes na cor rosa). Estas artes não têm tradução. Elas deverão ter apenas o pictograma e o texto em português. No pacote já estão todas as possibilidades previstas de placas, mas se for preciso fazer placas com novos pictogramas, basta enviar a solicitação para o e-mail artes.sauderio@gmail.com, que faremos essas artes.

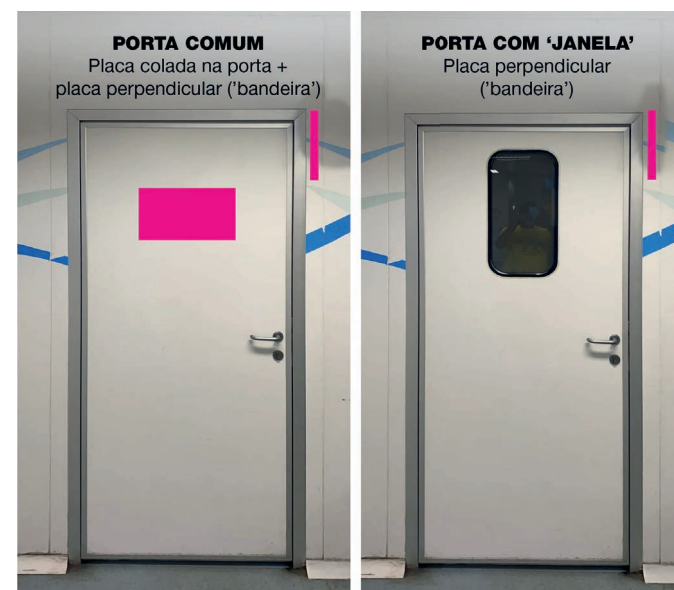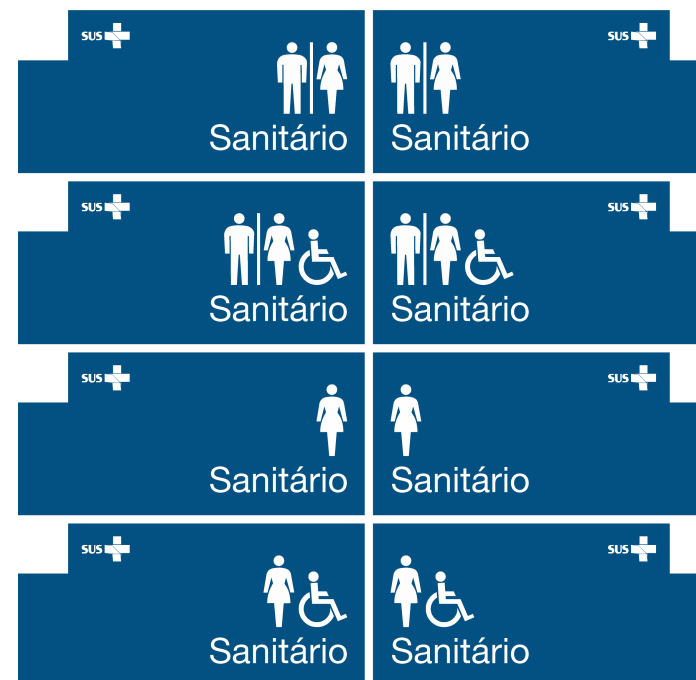

Placas de Fluxo Interno

Tamanho da peça:

Placas de fluxo (com setas): Não há tamanho padrão para essas peças. Os tamanhos vão variar conforme a quantidade de informações e a área disponível para a instalação da placa. Sobre o formato, preferir sempre o formato vertical. Usar o formato horizontal somente quando não for possível usar o vertical (seja pela quantidade de informações, seja pela área disponível para a placa na parede).

Especificações para produção e instalação:

Placa em PS — impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com faca especial e com proteção/laminação contra uso de material de limpeza. Instalados diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Será definido pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/SUBPAV.

IMPORTANTE: Todas as placas de fluxo têm os textos em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. **A cada mudança de direção, os termos devem ser agrupados em ordem alfabética. Os textos e respectivas traduções dessas placas deverão ser pegos do arquivo das placas de porta e de pictogramas (as placas de pictogramas não têm tradução, apenas os pictogramas).**



Placas de Pavimentos

Tamanho da peça:

19,5cm x 19,5cm

Especificações para produção e instalação:

Placa em PS — impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com faca especial e com proteção/laminação contra uso de material de limpeza. Instalados diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Será definido pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/SUBPAV.

.....

IMPORTANTE: Todas as placas de pavimentos têm os textos em 4 idiomas: português, inglês, francês e espanhol. No arquivo de placas de pavimentos estão as artes prontas de 12 placas, já com as traduções. As traduções de novos textos para as placas de pavimentos deverão ser solicitadas pelo e-mail e artes.sauderio@gmail.com.



Totem de Entrada da Academia Carioca

Tamanho do adesivo aplicado na peça:

50cm x 120cm (vertical)

Especificações para produção e instalação:

- Impressão digital em alta resolução em placa de acrílico cristal 6mm de topo polido com aplicação de vinil jateado e fundo branco em adesivo apenas na área com impressão.
- Montagem de estrutura de ferro metálico 50x50 pintado com tinta de proteção branca e com aplicação de chapa de acrílico de 6mm impressa em jateado retroverso.
- Corte em router e 4 parafusos 3/8 polegadas.
- Suporte em tubo quadrado em aço 430 50x50mm parede 16 com flange usinado, soldado com 4 furos de 1/4 de polegada de diâmetro, pintado com tinta de proteção e acabamento.
- Instalação dos suportes por meio de parafuso de 1/4 de polegada, chumbado diretamente no chão.

Local de instalação:

Será definido pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/SUBPAV.



Painel de Exercícios e de Aparelhos da Academia Carioca

Tamanho da peça:

200cm x 100cm

(são duas artes, aplicação frente e verso no painel)


Especificações para produção e instalação:

Placa orientativa frente x verso: a placa é fabricada com tubo de aço carbono de, no mínimo, 1.020, 2" x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 3" x 1,50mm; pintura "epox" eletrostática na cor azul escuro, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de, no mínimo, 50cm abaixo do concreto; adesivada dos dois lados segundo arte elaborada pela Ascom da SMS-Rio.

Local de instalação:

Será definido pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/ SUBPAV.

IMPORTANTE: Em caso de dúvidas, entrar em contato imediatamente com a Ascom da SMS-Rio (artes.sauderio@gmail.com).

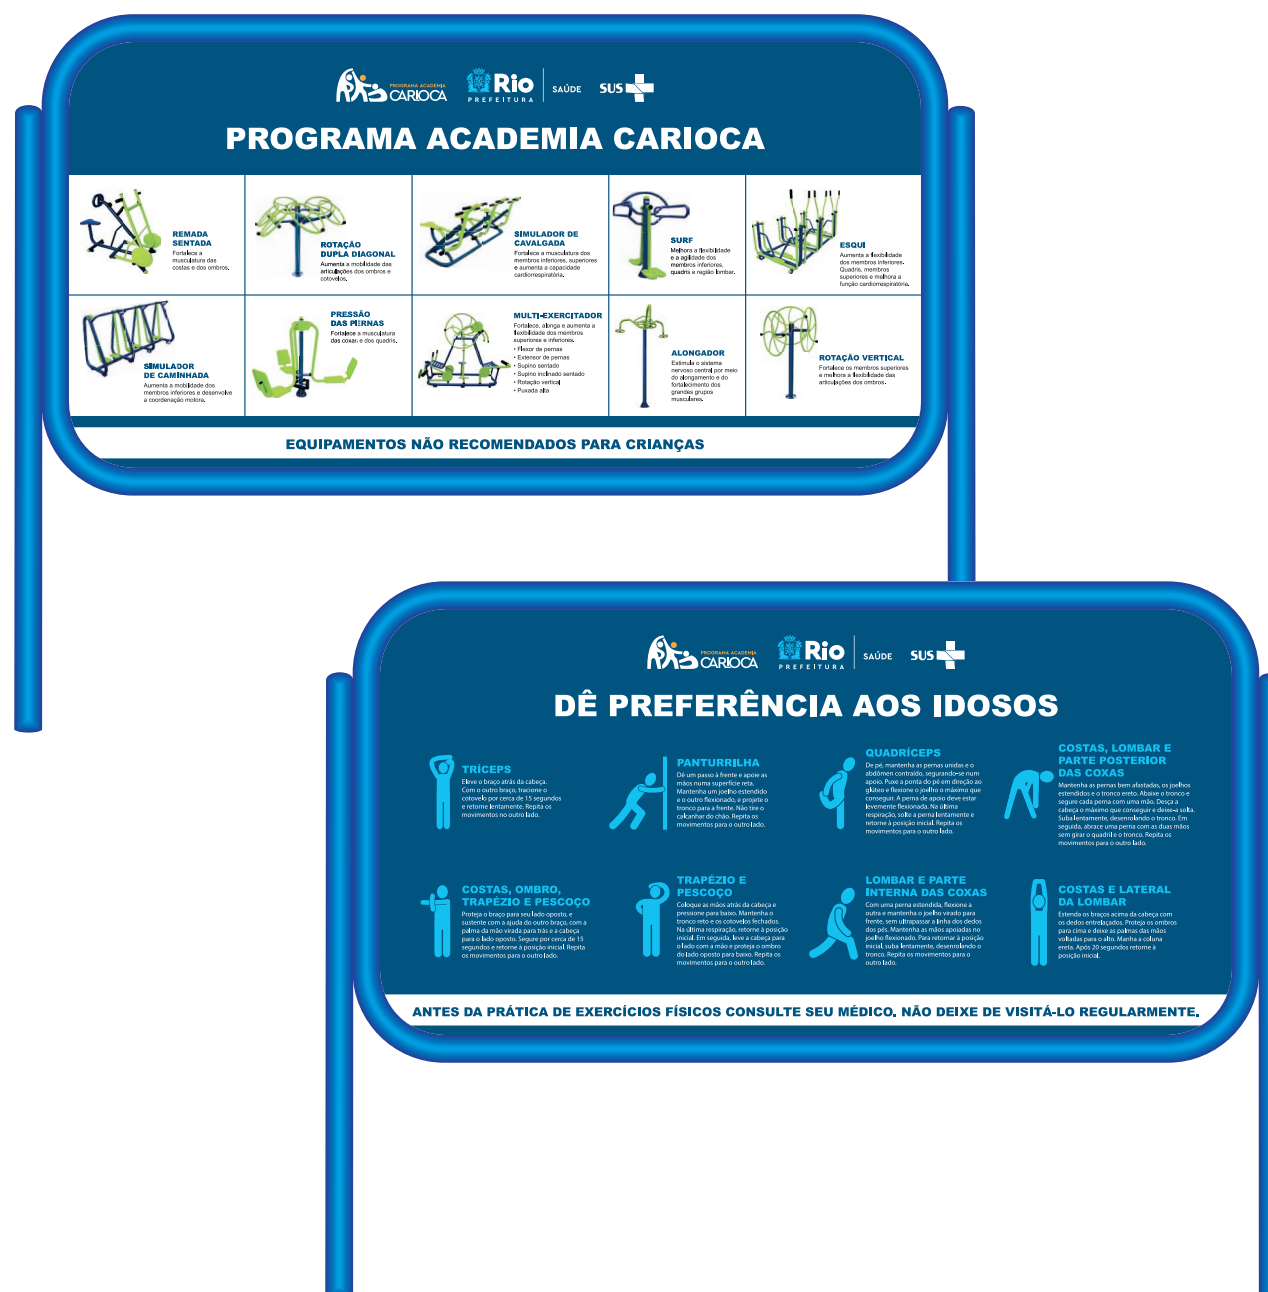

Placas para a Sala de Raio-X

São duas peças (duas artes diferentes), cada uma com medidas e instruções específicas. Todas as informações de cada peça seguem descritas abaixo.

“RAIOS X — ENTRADA RESTRITA”

Formato: 29,7cm x 42,0cm (A3 vertical)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso 3M fosco (NÃO É ADESIVO TRANSPARENTE) aplicado em placa de PVC de 2mm com fita dupla face VHB. Proteção/laminação para material de limpeza.

Local de instalação: Fixar na parte externa da porta de entrada da sala.

“ATENÇÃO!”


Formato: 29,7cm x 42,0cm (A3 vertical)

Cores: 4/0

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso 3M fosco (NÃO É ADESIVO TRANSPARENTE) aplicado em placa de PVC de 2mm com fita dupla face VHB. Proteção/laminação para material de limpeza.

Local de instalação: Fixar na parte externa da entrada da sala E em parede com boa visibilidade dentro da sala.

IMPORTANTE: A aplicação desta peça deve ser feita sob a supervisão de profissional especializado, designado pelo setor responsável da unidade.

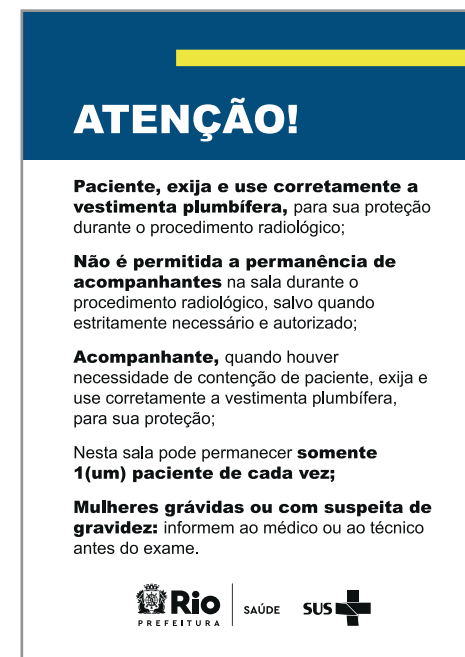

Sinalização para Elevador

Tamanho da peça:

15cm x 7cm (horizontal) — são 2 artes

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm.

Instruções para instalação:

Colar a placa diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

.....
IMPORTANTE: São dois modelos diferentes, ambos do mesmo tamanho. No arquivo enviado seguem os dois modelos. Os dois modelos deverão ser produzidos e aplicados. **Produzir estas peças somente em unidades que tenham elevador.**



ATENÇÃO!

Antes de entrar, verifique se o elevador encontra-se parado neste andar.

Lei Estadual nº 7.326 de 07/07/2016



Embarque preferencial de gestantes, idosos, pessoas com criança de colo, pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Lei Estadual nº 7.329 de 08/07/2016

Mapas

Mapa Geral

Tamanhos da peça:

220cm x 180cm (horizontal)

Especificações para produção e instalação:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco e aplicado em placa de PVC 3mm com corte especial, conforme faca enviada no arquivo. Painéis colados diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:


Essa peça fica na área da recepção da unidade, em uma parede que será definida pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/ SUBPAV.

.....

IMPORTANTE: Se não houver espaço para a peça nas medidas de 220cm x 180cm, entrar em contato com a Ascom pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com, para que seja alinhado o novo tamanho para a peça. **Essas artes deverão ser enviadas para aprovação da SUBPAV pelo e-mail subpav.smsrio@gmail.com**



Centro Municipal de Saúde [Nome da Unidade]

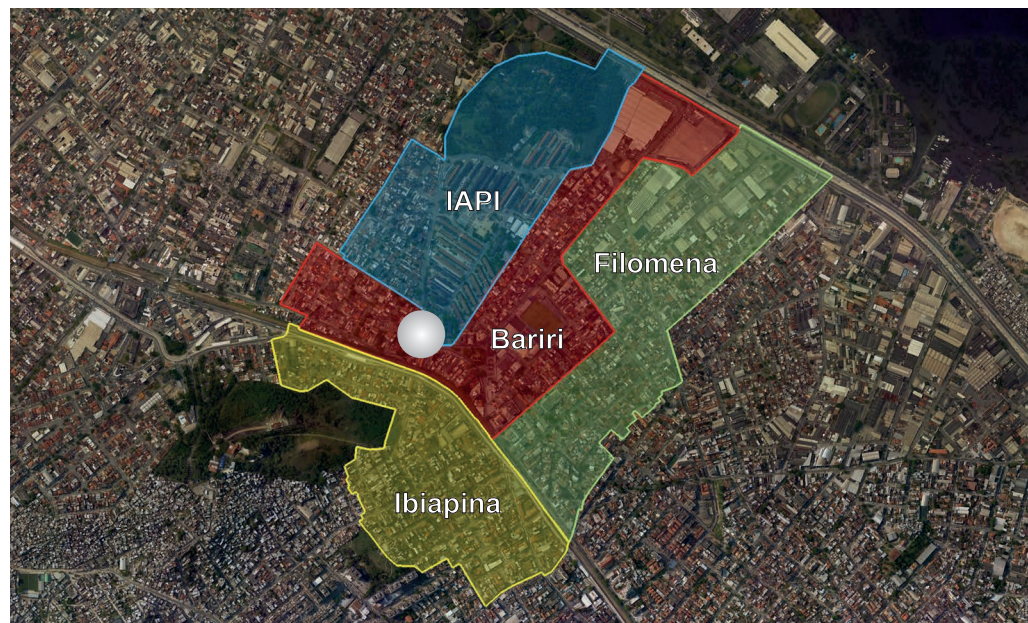

Placar da Saúde

Tamanho da peça:

220cm x 130cm (horizontal)

Especificações para produção e instalação:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco e aplicado em placa de PVC 3mm. Painéis colados diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Essas peças ficam na área da recepção da unidade, em uma parede que será definida pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/ SUBPAV.

IMPORTANTE: Se não houver espaço para a peça nas medidas de 220cm x 130cm, entrar em contato com a Ascom pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com, para que seja alinhado novo tamanho para a peça.





Placar da Saúde

INFORMA:

Unidade CAP N° de Equipes Mês

I - POPULAÇÃO

População		Crianças e Gestantes	
N°	%	N°	%
Pessoas estimadas		N° Crianças < 1 ano	
Pessoas cadastradas		N° Gestantes < 20 anos	
Famílias cadastradas		N° Crianças de 1 a 5 anos	
Famílias visitadas		N° Gestantes > 20 anos	
		Total de Gestantes	

Escolaridade e Analfabetismo	
N°	%
Crianças de 7 a 14 anos na escola	
Crianças de 7 a 14 anos fora da escola	
Maiores de 14 anos alfabetizados	
Maiores de 14 anos não alfabetizados	

TOTAL		
Pessoas	Feminino	Masculino

II - AMBIENTE

Abastecimento de Água		Água Consumida no Domicílio			
N°	%	Filtrada	%	Fervida	%
Rede pública					
Poço					
Outros					

Destino de Fezes e Urina		Destino do Lixo	
N°	%	N°	%
Rede pública		Coletado	
Fossa		Céu aberto	
Céu aberto		Queimado	

III - INDICADORES

Crianças Acompanhadas em Visitas Domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde			
N°	%	N°	%
N° de recém-nascidos vivos no mês		N° de crianças < 1 ano	
N° em baixo peso ao nascer (< 2500g)		N° de desnutridas < 1 ano	
N° de crianças < 6 meses		N° com vacinas em dia < 1 ano	
N° em aleitamento exclusivo		N° com vacinas em dia de 1 a 2 anos	

Gestantes Acompanhadas em Visitas Domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde			
N°	%	N°	%
Cadastradas		Com vacina em dia	
Menores de 20 anos		Com pré-natal no mês	
Acompanhadas		Início pré-natal no 1° trimestre	

Doenças Referidas - Acompanhamento em Visitas Domiciliares dos Agentes Comunitários de Saúde					
Cadastradas	Acompanhadas	%	Cadastradas	Acompanhadas	%
Hipertensão Arterial			Tuberculose		
Diabetes Mellitus			Hanseníase		

Número de Consultas		Visitas Domiciliares Realizadas pelas Equipes			
Médico	Enfermeiro	Médico	Enfermeiro	Técnico de Enfermagem	Dentista

Indicadores de Saúde Bucal	
N° de procedimentos coletivos	% de extração dentária em relação às ações básicas individuais

Manual de Identidade Visual • Unidades com estrutura de alvenaria | 27

Mapas de Agentes

Tamanho da peça

66cm x 80cm (vertical).

Especificações para produção:

Arte com faca especial. Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco e adesivado diretamente na parede. Acabamento arredondado, conforme faca enviada no arquivo.


Instruções para instalação:

Adesivo colados diretamente na parede.

Local de instalação:

Os mapas de agentes ficam na Sala dos Agentes e mostram apenas uma área de equipe por mapa.

.....
IMPORTANTE: Essas artes deverão ser enviadas para aprovação da SUBPAV pelo e-mail subpav.smsrio@gmail.com

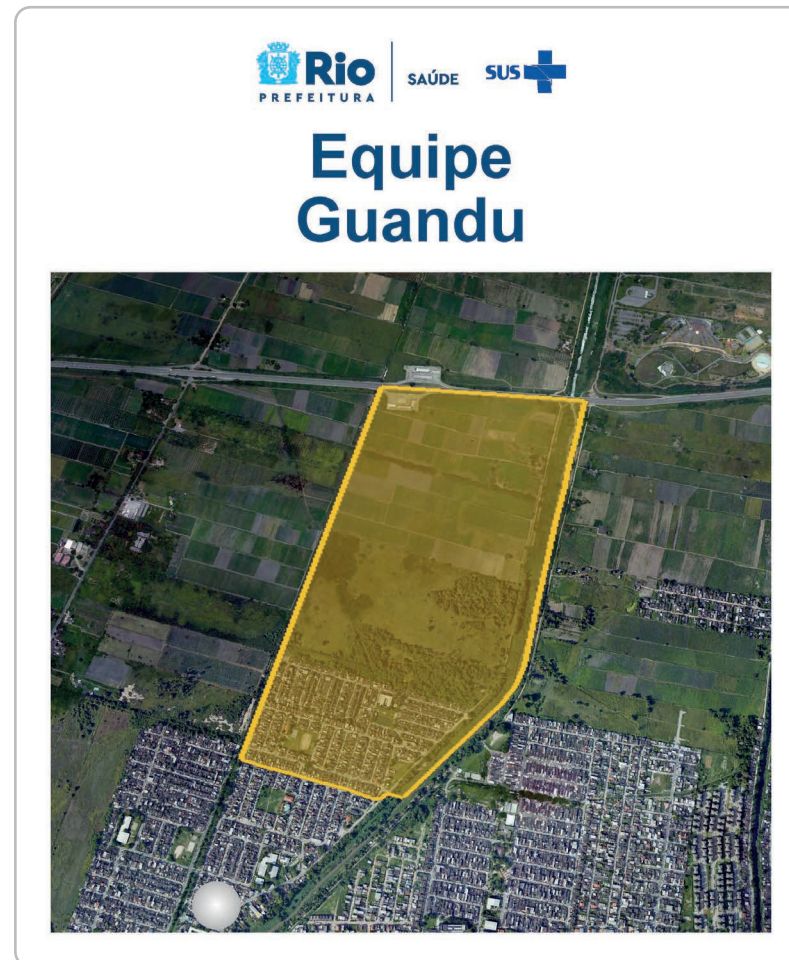

Mapas de Equipes

Tamanho da peça

66cm x 80cm (vertical).

Especificações para produção:

Arte com faca especial. Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco e aplicado em placa de PVC 2mm com acabamento arredondado, conforme faca enviada no arquivo.

Instruções para instalação:

Painéis colados diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Os mapas de equipes ficam do lado de fora dos consultórios das equipes, ao lado da porta, e mostram as áreas de atuação de todas as equipes na cor branca e apenas uma de cada vez colorida em destaque.

.....
IMPORTANTE: Essas artes deverão ser enviadas para aprovação da SUBPAV pelo e-mail subpav.smsrio@gmail.com



Ambiência

Adesivo recortado do Zé Gotinha para Sala de Vacinação

Tamanho da área ocupada pela peça:

85cm x 155cm (vertical)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com recorte especial e máscara de transferência.


Instruções para instalação:

Aplicação do adesivo diretamente na parede em frente à porta de entrada da Sala de Vacinação. O adesivo pode ser aplicado em parede clara ou escura. O importante é que esteja recortado no formato/contorno do Zé Gotinha.

Local de instalação:

Preferencialmente em frente à porta de entrada e com acesso livre para fotos dos usuários.

.....
IMPORTANTE: A arte no arquivo está em tamanho real, e juntamente com a arte é para enviar para a produção o arquivo com a respectiva faca e máscara de corte, para que o recorte do adesivo seja feito no formato/contorno do Zé Gotinha.

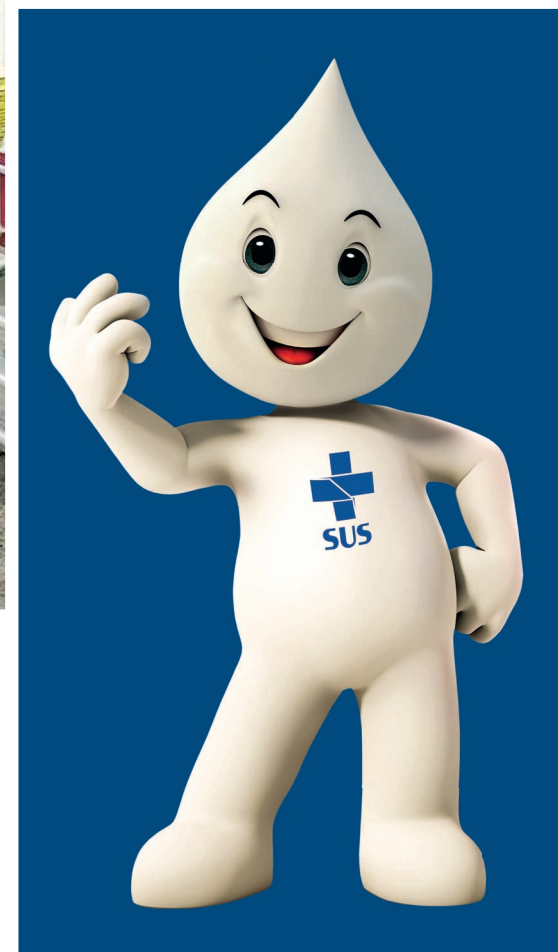

Painéis de Fotos da Comunidade

Tamanho da peça:

70cm x 100cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução UV em placa de PVC 3mm, com proteção/laminação contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Fixação diretamente na parede com fita VHB.

.....

IMPORTANTE: Está autorizada a retomada das fotos de pessoas das comunidades para os painéis decorativos das unidades. Para solicitar, basta entrar em contato com a sua CAP, que fará o agendamento com a Ascom da SMS-Rio, de acordo com a disponibilidade.



Adesivos jateados para portas de vidro, paredes de vidro e frisos fixos

Tamanho da peça:

Arte da peça com altura de 20cm, a largura é variável, seguindo a largura da porta.

Especificações para produção:

Impressão digital de alta resolução em adesivo 3M jateado — cada arte deverá ter aplicação em um adesivo. O adesivo com os logos devem ser aplicados na parte externa da porta e o adesivo jateado sem logos devem ser aplicados na parte interna da porta.

Instruções para instalação:

Aplicação diretamente no vidro, na altura do puxador da porta.

.....

IMPORTANTE: Sempre que for VIDRO MÓVEL (PORTAS), usar a arte com logos na face externa da porta e a arte sem os logos na face interna da porta. Sempre que for VIDRO FIXO, usar a arte que não tem nada, só o adesivo jateado sem logos, tanto na face externa como na interna. Ver com a unidade se há frisos fixos ao lado das portas (pequeno pedaço de vidro entre a porta e a parede). Se houver, solicitar a largura do friso fixo. Também pode haver 'paredes' de vidro. Se houver, também solicitar as larguras. Todos os vidros, fixos ou móveis, precisam estar adesivados, não só pela questão visual, mas também para sinalizar os vidros e evitar acidentes. Qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail artes.sauderio@gmail.com.

1 ARTES PARA PORTAS DE VIDRO MÓVEIS

FRENTE
DA PORTA



VERSO
DA PORTA


2 ARTE PARA PORTAS DE VIDRO FIXAS E PAREDES DE VIDRO

FRENTE
E VERSO
DO VIDRO
(mesma arte)

3 ARTE PARA FRISOS FIXOS

FRENTE
E VERSO
DO VIDRO
(mesma arte)

INDICAÇÃO DAS PEÇAS

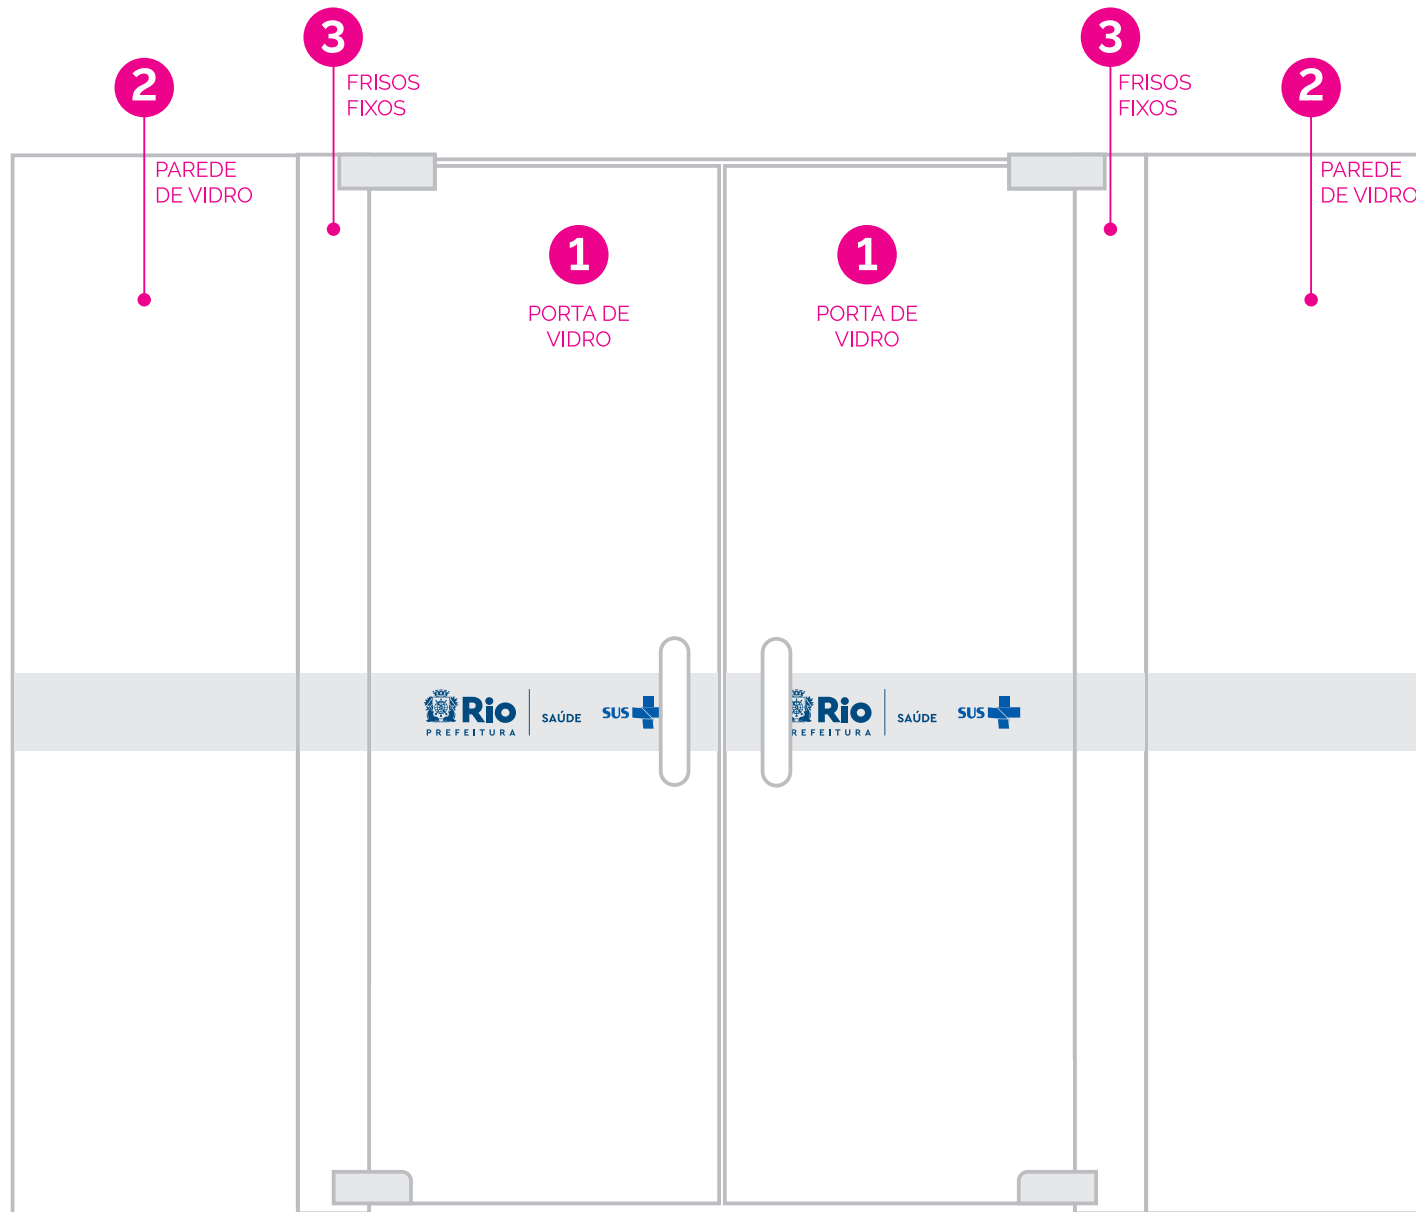

Adesivos jateados para portas de vidro, paredes de vidro e frisos fixos — Simulação da Aplicação



Conteúdos Técnicos e Informativos

Placar de Monitoramento de Famílias

Tamanho da peça:

100cm x 150cm (vertical)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco aplicado em placa de PVC 3mm. Acabamento laminado em adesivo transparente 3M na parte frontal.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar dentro do consultório de equipe.



SAÚDE



Placar de Monitoramento de Famílias

Nome da unidade

Equipe

Médico

Nome: _____

Enfermeiro

Nome: _____

Técnico de Enfermagem¹

Nome²: _____

Técnico de Enfermagem²

Nome³: _____

Nome do ACS: _____
Microárea: _____
Ano: 20____ Famílias cadastradas: _____
Mês: _____ Pessoas cadastradas: _____

Nome do ACS: _____
Microárea: _____
Ano: 20____ Famílias cadastradas: _____
Mês: _____ Pessoas cadastradas: _____

Nome do ACS: _____
Microárea: _____
Ano: 20____ Famílias cadastradas: _____
Mês: _____ Pessoas cadastradas: _____

CONDIÇÃO	CADASTRADOS	ACOMPANHADOS
Criança menor de 1 ano		
Criança de 1 a 5 anos		
Gestante		
Gestante Alto Risco		
Diabetes		
Hipertensão		
Hanseníase		
Tuberculose		
Idoso		
Acamado		

Nome do ACS: _____
Microárea: _____
Ano: 20____ Famílias cadastradas: _____
Mês: _____ Pessoas cadastradas: _____

CONDIÇÃO	CADASTRADOS	ACOMPANHADOS
Criança menor de 1 ano		
Criança de 1 a 5 anos		
Gestante		
Gestante Alto Risco		
Diabetes		
Hipertensão		
Hanseníase		
Tuberculose		
Idoso		
Acamado		

Nome do ACS: _____
Microárea: _____
Ano: 20____ Famílias cadastradas: _____
Mês: _____ Pessoas cadastradas: _____

CONDIÇÃO	CADASTRADOS	ACOMPANHADOS
Criança menor de 1 ano		
Criança de 1 a 5 anos		
Gestante		
Gestante Alto Risco		
Diabetes		
Hipertensão		
Hanseníase		
Tuberculose		
Idoso		
Acamado		

Nome do ACS: _____
Microárea: _____
Ano: 20____ Famílias cadastradas: _____
Mês: _____ Pessoas cadastradas: _____

Quadro Branco para Sala de Reunião

Tamanho da peça:

200cm x 140cm (horizontal)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução UV em acrílico cristal para escrever com caneta para quadro branco.

Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.



Quadro Informativo — modelo 1

Tamanho da peça:

150cm x 100cm (horizontal)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de 10 bolsas no formato vertical 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.


Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar 1 (um) na recepção; e 2 (dois) nas áreas de circulação da unidade. Se for necessário, aumentar a quantidade.

IMPORTANTE: Este quadro é para campanhas e materiais técnicos. O PDF com as artes tem 3 páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas) e a terceira tem os retângulos verticais e horizontais das bolsas. PEDIR PARA O FORNECEDOR CONFIRMAR SE AS MEDIDAS DAS BOLSAS ESTÃO CORRETAS PARA FOLHAS A4 VERTICAIS — as medidas das bolsas em acrílico estão padronizadas no tamanho 21,5cm x 30,5cm (vertical), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, DESDE QUE CAIBAM FOLHAS DE PAPEL A4 VERTICAIS.

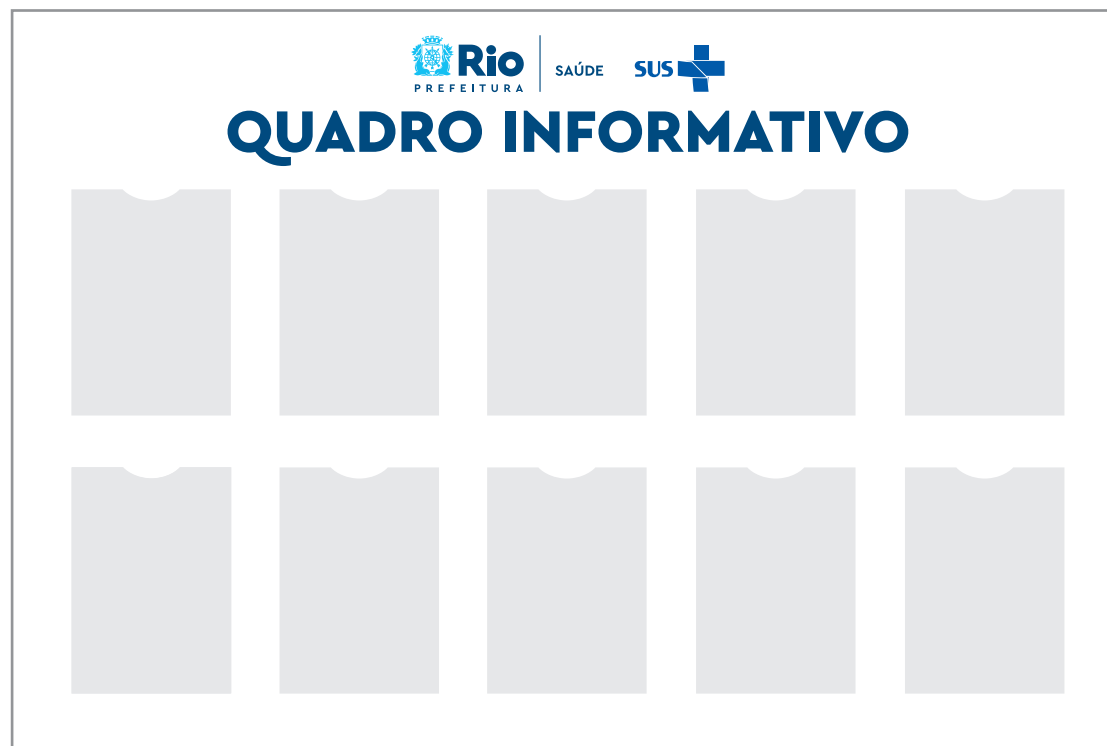

Quadro Informativo — modelo 2

Tamanho da peça:

90cm x 90cm (quadrado)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de 6 bolsas no formato vertical 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.

Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar 1 (um) na lateral da porta da entrada da Farmácia e 1 (um) dentro da Administração.

.....

IMPORTANTE: Este quadro é para campanhas e materiais técnicos. O PDF com as artes tem 3 páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas) e a terceira tem os retângulos verticais e horizontais das bolsas. PEDIR PARA O FORNECEDOR CONFIRMAR SE AS MEDIDAS DAS BOLSAS ESTÃO CORRETAS PARA FOLHAS A4 VERTICAIS — as medidas das bolsas em acrílico estão padronizadas no tamanho 21,5cm x 30,5cm (vertical), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, DESDE QUE CAIBAM FOLHAS DE PAPEL A4 VERTICAIS.



Quadro “Informe da Saúde”

Tamanho da peça:

80cm x 110cm (vertical)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em placa de PVC de 3mm, com aplicação de 6 bolsas no formato vertical 21,5cm x 30,5cm (para folhas de papel A4 verticais) confeccionadas em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M.

Instruções para instalação:


Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar 1 (um) próximo da Administração.

.....

IMPORTANTE: O uso do deste quadro é exclusivo para o Informe da Saúde — NÃO USAR COMO QUADRO DE AVISOS. A arte do informe é enviada por e-mail e impressa na própria unidade (ou na CAP) devendo este material ser atualizado periodicamente nos quadros para equipe e usuários. O PDF com as artes tem 3 páginas: a primeira mostra o quadro completo com a simulação das bolsas; a segunda tem a arte do quadro propriamente dita (sem as bolsas) e a terceira tem os retângulos verticais das bolsas. As medidas das bolsas em acrílico estão padronizadas no tamanho 21,5cm x 30,5cm (vertical), mas o fornecedor pode ajustar conforme a necessidade, desde que caibam folhas de papel A4 verticais.

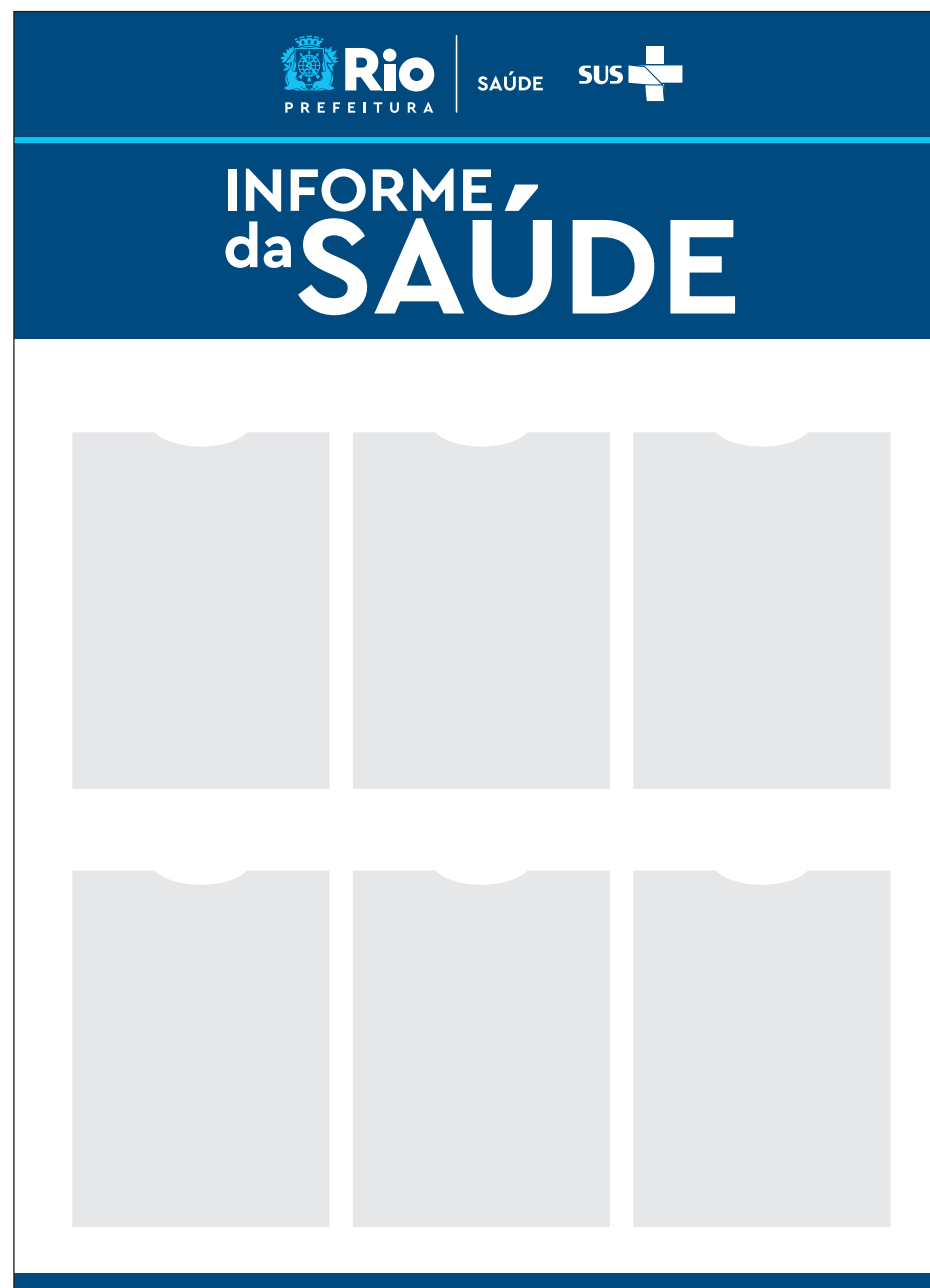

Quadros Educativos

Tamanho da peça:

Arte da peça em dois formatos verticais:

- 55cm x 75cm (para folhas de papel formato A2)
- 40cm x 53cm (para folhas de papel formato A3)

Especificações para produção:


Placa em PVC de 3mm, com aplicação de adesivo leitoso com aplicação de 1 bolsa (ou no formato vertical 45cm x 65cm, para folhas de papel A2, ou no formato vertical 33cm x 45cm, para folhas de papel A3) confeccionada em acrílico cristal de 3mm com bordas brancas e preparadas para aplicação diretamente na placa com fita dupla face VHB 3M. Acabamento com cortes arredondados, conforme faca enviada no arquivo.

Instruções para instalação:

Quadro colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

.....

IMPORTANTE: Este quadro é para cartazes de campanhas de saúde. Os materiais da SMS-Rio geralmente são em formato A3, já os materiais do Ministério da Saúde e de outras instituições podem estar no formato A2.

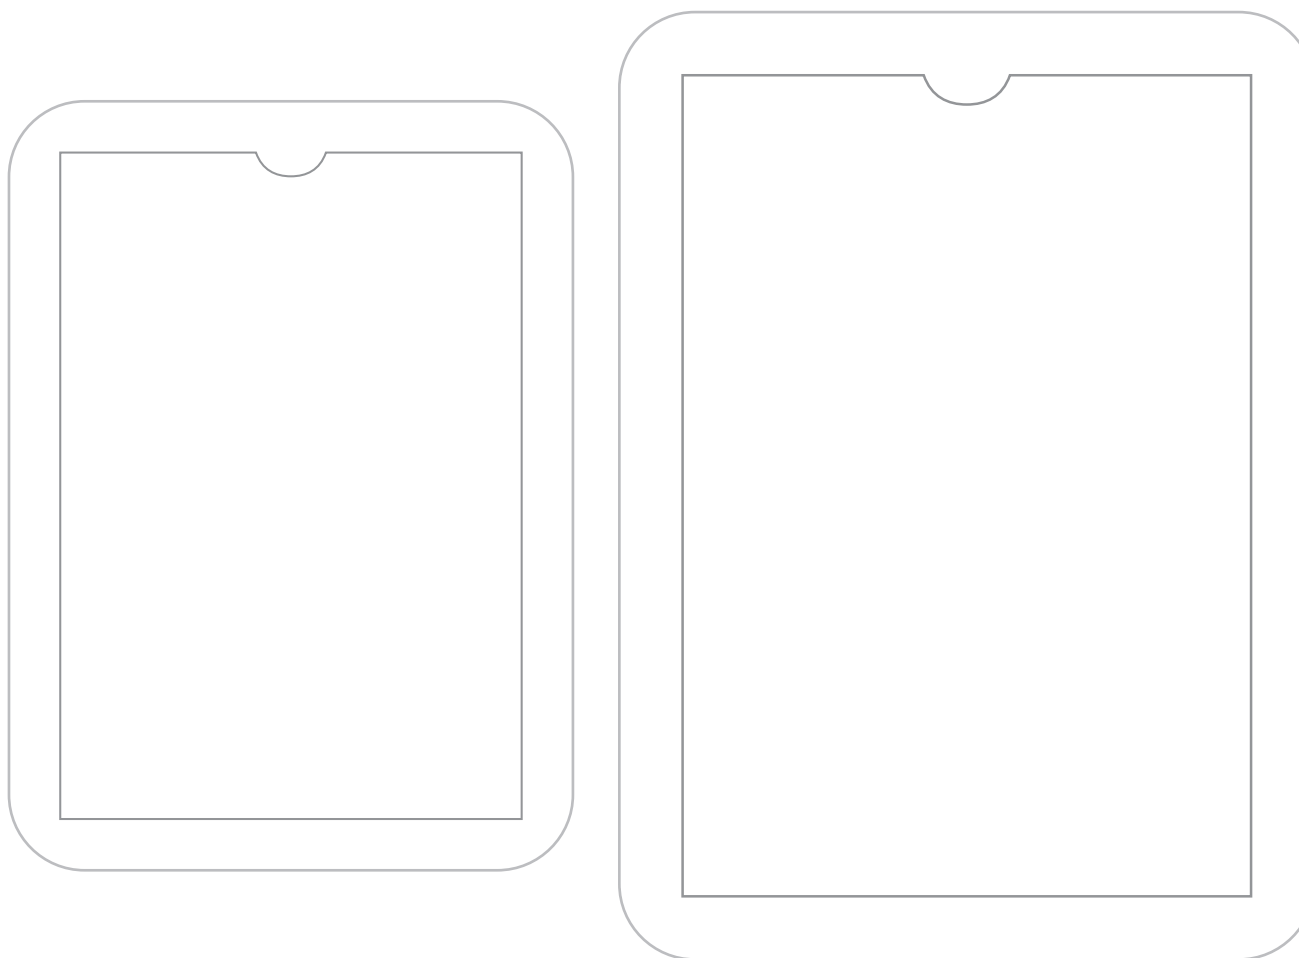

Painel “15 Passos”

Tamanho da peça:

121cm x 105,5cm (horizontal)

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 3mm, com proteção/laminação contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Na área da recepção da unidade, em uma parede que será definida pelo profissional do Grupo Focal Estratégico/ SUBPAV.

ATENÇÃO EQUIPE: VOCÊ JÁ SABE, MAS NÃO CUSTA LEMBRAR

SERVIÇOS OFERTADOS NESTA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

- Acolhimento
- Acompanhamento da gestante e do bebê (pré-natal e puericultura)
- Administração de medicamentos e nebulização (sob prescrição)
- Consulta de enfermagem
- Consulta médica
- Consulta odontológica
- Curativo
- Dispensação de medicamentos
- Exames laboratoriais
- Exame preventivo (câncer de colo de útero)
- Grupo de educação em saúde
- Imunização (vacinas)
- Pequenos procedimentos (cirúrgicos)
- Planejamento familiar e dispensação de preservativos e contraceptivos
- Teste de gravidez (TIG) e teste rápido para IST (hepatites virais, HIV e sífilis)

HORÁRIOS

1. Devem estar afixados e visíveis:
a. Horário de funcionamento da unidade;
b. Horários de atendimento de todos os profissionais;
c. Horários de todas as atividades educativas semanais;
d. Mapa de horários das salas.

2. Durante todo o horário de funcionamento da unidade, devem ser disponibilizadas consultas, curativos, dispensação de medicamentos, imunização (vacinas), realização de testes rápidos, hidratação venosa e observação clínica.

3. A aferição de pressão arterial deve ser realizada a qualquer usuário que a solicite, durante todo o horário de funcionamento da unidade.

4. O agendamento preconiza que o paciente não aguarde mais de 40 minutos para ser atendido. Entretanto, intercorrências podem ocorrer, e é obrigação do profissional de saúde esclarecer o motivo do atraso e orientar sobre a possibilidade de remarcação.

CADASTRO

1. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) é responsável pela realização do cadastro do usuário, que pode ser realizado na unidade de saúde ou no domicílio do paciente.

2. Para o cadastro é necessária a apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os moradores do domicílio acima de 16 anos, ou do número da Declaração de Nascido Vivo (DNV) dos menores de 16 anos.

3. Em caso de cadastro realizado na unidade de saúde, o ACS responsável pela microárea deve realizar visita domiciliar para validar o endereço.

4. A unidade deve orientar o usuário sobre como realizar a regularização da documentação (CPF ou DNV).

VISITA DOMICILIAR DO AGENTE DE SAÚDE

1. **Agente Comunitário de Saúde (ACS):** deve realizar visita domiciliar com periodicidade baseada na avaliação de risco, com a frequência mínima:
• Diária: tuberculosos, hanseníase;
• Semanal: gestantes de alto risco, crianças até 30 dias;
• Mensal: gestantes de risco habitual, crianças de 1 mês a 1 ano, acamados, Cartão Família Carioca (CFC);
• Trimestral: hipertensos, diabéticos, crianças de 1 a 2 anos;
• Semestral: crianças de 3 a 4 anos, idosos (a 60 anos), Auxílio Brasil.

2. **Agente de Vigilância em Saúde (AVS):** deve realizar visita domiciliar com periodicidade baseada na avaliação de risco ambiental e do domicílio, com a frequência mínima de duas vezes ao ano por domicílio.

3. **Visita domiciliar solicitada na unidade de saúde:** o ACS deve realizar a primeira avaliação, seguida de agendamento pela equipe técnica (técnico de enfermagem, enfermeiro, dentista e/ou médico) em, no máximo, 30 (trinta) dias, caso seja confirmada a necessidade.

CONSULTAS

1. **Agendamento:** somente os moradores da área de responsabilidade da unidade de atenção primária podem agendar consulta. O agendamento deve ocorrer durante todo o horário de funcionamento da unidade.

2. **Orientação:** todo paciente que procura a unidade para agendamento deve sair com data e hora marcada por escrito no mesmo momento, se morador da área de responsabilidade da unidade de atenção primária.

3. **Realização da consulta:** é necessário que pessoas acima de 16 anos apresentem número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), ou número da Declaração de Nascido Vivo (DNV) se menor de 16 anos — exceto casos de urgência (para a população em situação de rua, o CNS é válido).

4. **Casos de urgência:** devem ser atendidos pelo enfermeiro, médico ou dentista no mesmo dia.

5. **Consulta na Estratégia Saúde da Família (ESF):** deve ser agendada em, no máximo, 30 (trinta) dias para enfermeiro, médico ou dentista, de acordo com a necessidade.

6. **Retorno:** o profissional de saúde que realizou o atendimento deve realizar o agendamento de retorno, de acordo com os protocolos clínicos por ele estabelecidos.

7. **Remarcação:** em caso de imprevisto e necessidade de alteração na consulta agendada pelo profissional de saúde, a unidade deve informar nova data e horário imediatamente.

EXAMES LABORATORIAIS

1. **Coleta:** é necessário que pessoas acima de 16 anos apresentem documento com foto e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e, se menor de 16 anos, o número da Declaração de Nascido Vivo (DNV) escrito no pedido.

2. **Solicitante:** deve ser aceito apenas pedido de profissional de saúde cadastrado no SCNES da unidade.

3. **Exames laboratoriais:** o tempo máximo de espera entre o pedido e a coleta é de 3 (três) dias, ou, conforme orientação de profissional de saúde. Após a coleta, o resultado online deve estar disponível em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis.

4. **Exames especiais e citopatológicos (preventivos):** o tempo máximo de espera entre o pedido e a coleta é de 7 (sete) dias, ou, conforme orientação de profissional de saúde. Após a coleta, o resultado deve estar disponível em, no máximo, 30 (trinta) dias úteis.

5. **Orientação:** o usuário deve guardar o número da solicitação e a senha entregues no momento da coleta, para verificar seu resultado online.

6. **Gestante no primeiro contato:** o profissional de saúde deve realizar os testes rápidos para IST (hepatites virais, HIV e sífilis), com resultados entregues no mesmo dia.

OUTROS EXAMES

1. **Documento:** é necessário que pessoas acima de 16 anos apresentem documento com foto e número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e, se menor de 16 anos, o número da Declaração de Nascido Vivo (DNV) escrito no pedido.

2. **Solicitante:** deve ser aceito apenas pedido de profissional de saúde cadastrado no SCNES da unidade.

3. **Exames de imagem:** raio-x, ultrassonografia (USG) e eletrocardiograma (ECG) devem ser agendados em, no máximo, 30 (trinta) dias.

4. **Mamografia:** do rastreamento deve ser agendada em, no máximo, 30 (trinta) dias; diagnóstica deve ser agendada em, no máximo, 5 (cinco) dias.

FARMÁCIA

1. **Disponibilidade de medicamentos:** é necessário que a receita contenha o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se acima de 16 anos, ou, se menor de 16 anos, o número da Declaração de Nascido Vivo (DNV) escrito na receita.

2. **Casos de urgência ou risco de vida:** o profissional farmacêutico pode fornecer excepcionalmente o medicamento, mediante justificativa no verso da receita.

3. **Uso contínuo:** receitas de doenças crônicas, anticoncepcionais e medicamentos de uso contínuo de poderão ter validade de até 1 (um) ano, de acordo com prescrição do médico, enfermeiro ou cirurgião dentista.

4. **Lista de medicamentos da atenção primária:** deve estar disponível na farmácia da unidade.

5. **Medicamento especializado:** para acesso a medicamento do componente especializado, deve-se fazer contato pelo e-mail especializado@saude.rio.rj.gov.br, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, ou pelos telefones (21) 2332-3099 / 2332-3096 / 2332-8568 / 2332-8569 / 96900-6162 / 96943-0300 / 97981-3535 / 98235-9121, de 2ª a 6ª das 8 às 17 horas.

6. **Hanseníase / HIV / tuberculose:** todas as unidades devem oferecer medicamentos para o tratamento, e todos os profissionais da farmácia devem verificar possíveis casos de abandono.

7. **Diabetes e curativos crônicos:** os insumos somente poderão ser fornecidos pela farmácia mediante apresentação de receita atualizada com número de CPF ou DNV de paciente morador da área de abrangência da unidade.

8. **Preservativos:** a unidade deve disponibilizar preservativos em local visível e acessível.

9. **Falta de medicamento:** em caso de esgotamento do medicamento presente na lista da unidade, o usuário deve realizar consulta ligando 1746.

ATESTADOS DE SAÚDE

1. **Atividade física:** deve ser realizado por médico e é necessário agendamento de consulta.

2. **Afastamento ou repouso:** deve ser realizado por médico ou cirurgião dentista, conforme avaliação clínica.

3. **Comparecimento:** pode ser realizado por qualquer profissional da unidade com data e hora do comparecimento do usuário.

4. **Necessidades especiais:** deve ser realizado por médico mediante a apresentação do Número de Identificação Social (NIS).

5. **Atestado falso ou sem justificativa clínica:** a emissão pode implicar processo ético administrativo profissional, entre outras implicações legais, conforme previsto nos artigos 297 a 302 do Código Penal, e acarretar demissão por justa causa e pena — detenção de 1 (um) mês a 1 (um) ano.

CARTÃO FAMÍLIA CARIOCA

1. **ATENÇÃO:** paciente que possui o Cartão Família Carioca (CFC) e/ou recebe Auxílio Brasil, devido a um maior risco social, deve receber atenção especial sempre que procurar a unidade.

2. **OBRIGATORIO:** é necessário verificar o cadastro integral desses pacientes para registro de suas condicionalidades (crianças até 2 anos, gestantes e adolescentes de 12 a 19 anos).

ENCAMINHAMENTO EXTERNO

1. **Encaminhamento a outra unidade de saúde:** deve ser realizado somente com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), nas plataformas oficiais.

2. **Solicitação:** no momento da inserção no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) ou no Sistema Estadual de Regulação (SER), deve ser entregue o código de solicitação para o paciente, para acompanhamento.

3. **Autorização:** é obrigação da unidade de saúde solicitante informar, por telefone ou presencialmente em visita domiciliar, a data, o local e o horário da marcação da consulta ou do procedimento.

4. **Orientação:** no dia da consulta ou procedimento na unidade para qual foi encaminhado, o usuário deve levar a Guia de Referência e Contrarreferência assinada e carimbada, a Guia de Autorização de Procedimento Ambulatorial (SISREG/SER) impressa, um documento com foto, o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

5. **Obrigatório:** a unidade para qual o paciente foi encaminhado deve preencher a parte inferior da Guia de Referência e Contrarreferência, para considerar que aquela consulta ou procedimento realmente ocorreu.

6. **Alta hospitalar:** o paciente deve apresentar nesta unidade de atenção primária o resumo de alta médica impresso.

COLEGIADO GESTOR

1. O diretor/gestente deve se comprometer a reunir as referências locais na primeira semana de cada mês, para prestar contas do funcionamento da unidade, ouvir avaliações e apresentar possíveis ajustes de funcionamento.

2. As equipes devem se reunir semanalmente para educação permanente e planejamento das ações de saúde, neste momento, o acolhimento deve ser realizado por equipe de redeguarda.

3. Contribua com o funcionamento da sua unidade fazendo um elogio, crítica ou sugestão de melhoria ligando 1746.

4. **Fale com a direção/gestão ou responsável pela unidade imediatamente em caso de insatisfação** — sua crítica é fundamental para melhorarmos nossos processos. Caso considere que seu problema não tenha sido resolvido, registre o ocorrido com data, hora e nome dos envolvidos ligando 1746, e caso não haja resposta que lhe seja adequada, registre o ocorrido na Ouvidoria do Ministério da Saúde, ligando 136.

5. Se desejar conhecer mais detalhes sobre a sua unidade e todos os serviços que ela oferece, consulte a Carteira de Serviços da APS-Rio disponível na Recepção da unidade.

6. Conheça os dados de saúde da sua unidade disponíveis no Placar da Saúde, que tem atualização mensal.

DIREITOS E DEVERES

1. É obrigação de todos os funcionários desta unidade de atenção primária manter o sigilo integral de qualquer tratamento, sob pena de processo ético profissional administrativo.

2. É proibida a discriminação de toda e qualquer pessoa por sua cor, raça, sexo, origem, orientação sexual ou credo.

3. É dever do profissional de saúde e direito do usuário utilizar o nome social para qualquer chamada.

4. É direito do usuário conhecer o nome dos profissionais que compõem a equipe de Saúde da Família responsável pelo seu cuidado (agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, auxiliar e técnico de saúde bucal, cirurgião dentista e agente de vigilância em saúde).

5. É obrigação do profissional de saúde a utilização de crachá durante todo o período de trabalho, em local visível para a população.

A SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ



SMS-Rio



subpav.org



mensagem.rio



1746
CENTRAL DE ATENDIMENTO



Rio
PREFEITURA



SAÚDE SUS

ESTA UNIDADE PARTICIPA DE AÇÕES, PROGRAMAS E ESTRATÉGIAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

Manual de Identidade Visual • Unidades com estrutura de alvenaria | 43

70cm x 110cm (vertical) — são 3 artes

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 3mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Painéis colados diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Instalar dentro da Sala de Vacinação.

IMPORTANTE: São 3 modelos diferentes, todos do mesmo tamanho. No arquivo enviado seguem os 3 modelos. Os 3 modelos deverão ser produzidos e aplicados.

Aplicar os calendários sempre na seguinte disposição (da esquerda para a direita):

CRIANÇA | ADOLESCENTE E ADULTO | GESTANTE

Lista de Notificação Compulsória de Doenças

Tamanho da peça:

65cm x 100cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 3mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar dentro da sala de Observação Clínica.



DOENÇAS E AGRAVOS DE
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA
(PORTARIA GM/MS Nº 2.010, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023)

A suspeita ou a confirmação de eventos de saúde pública, doenças e agravos listados, de acordo com a portaria vigente, e/ou a notificação de surto são de comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados.

Telefones: 3971-1804 :: 2976-1660
3971-1708 :: 3971-1710 (2ª a 6ª feira, das 8h às 18h)

E-mails: cievs.rio@gmail.com :: cvegvda.rio@gmail.com

Formulários no link: http://bit.ly/FichasdeNotificacao_GVDATA
"Fichas de Investigação do SINAN" e "Ficha Nova SRAG (SIVEP)"



Notificação Imediata (até 24 horas)

- Acidente de trabalho - Acidente por animal peçonhento - Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva - Botulismo - Cólera - Coqueluche - Covid-19 - Dengue – Óbitos - Difteria - Doença aguda pelo vírus Zika em gestante - Doença de Chagas Aguda - Doença Invasiva por <i>Haemophilus influenzae</i> - Doença Meningocócica e outras meningites - Doenças com suspeita de disseminação intencional: a. Antraz pneumônico b. Tularemia c. Varíola - Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. Rubéola	- Doenças febris hemorrágicas emergentes/reemergentes: a. Arenavírus b. Ebola c. Marburg d. Lassa e. Febre purpúrica brasileira - Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública (ver definição no art. 2.º desta portaria) - Eventos adversos graves ou óbitos pós-vacinação - Febre Amarela - Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão - Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública - Febre Maculosa e outras Riquetsioses - Febre Tifoide - Hantavirose - Influenza humana produzida por novo subtipo viral - Leptospirose - Malária na região extra-Amazônica - Monkeypox (varíola dos macacos)	- Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika - Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya - Peste - Poliomielite por poliovírus selvagem - Raiva humana - Síndrome da Paralisia Flácida Aguda - Síndrome da Rubéola Congênita - Síndrome gripal suspeita de covid-19 - Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à covid-19 - Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) associada à covid-19 - Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus a. SARS-CoV b. SARS-CoV-2 c. MERS-CoV - Tétano: a. Acidental b. Neonatal - Varicela – caso grave internado ou óbito - Violência sexual e tentativa de suicídio
--	--	---

Notificação Semanal

- Acidente de trabalho com exposição a material biológico - Dengue – Casos - Doença aguda pelo vírus Zika - Doença de Chagas Crônica - Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) - Doença Falciforme - Esquistossomose - Febre de Chikungunya - Hanseníase - Hepatites virais	- HIV/AIDS – Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) - Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) - Leishmaniose Tegumentar Americana - Leishmaniose Visceral	- Malária na região amazônica - Óbito: a. Infantil b. Materno - Síndrome Congênita associada à infecção pelo vírus Zika - Sífilis: a. Adquirida b. Congênita c. Em gestante - Toxoplasmose gestacional e congênita - Tuberculose - Violência doméstica e/ou outras violências
---	---	---

Superintendência de Vigilância em Saúde • Atualizado em 02/01/2024 • Arte: Ascom/MS-Rio

Painel “10 Passos para uma Alimentação Adequada e Saudável”

Tamanho da peça:

70cm x 100cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 3mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar dentro do Consultório Multiprofissional ou do Consultório 1.

.....

IMPORTANTE: Este painel é para ser usado no lugar do antigo painel com a ‘Pirâmide Alimentar’, que foi descontinuado.

10 PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL



1	Fazer de alimentos <i>in natura</i> ou minimamente processados a base da alimentação.
2	Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias.
3	Limitar o consumo de alimentos processados.
4	Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados.
5	Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia.
6	Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos <i>in natura</i> ou minimamente processados.
7	Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias.
8	Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece.
9	Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora.
10	Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais.

Fonte: Guia Alimentar para a População Brasileira (2014).



SAÚDE



Painéis da Defesa Civil

Tamanho da peça:

60cm x 80cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar na área de circulação.

IMPORTANTE: Os 2 modelos deverão ser produzidos e aplicados.

CHUVA FORTE

PROTEJA-SE!

Não há como impedir a chuva, mas é possível trabalhar para reduzir suas consequências.

DICAS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS

1. A sua comunidade integra o sistema de proteção e defesa civil da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.
2. Conheça os agentes comunitários de saúde e defesa civil da sua região. Eles estão treinados para ajudá-lo.
3. Acompanhe a previsão do tempo pelo noticiário dos jornais, rádios, telejornais e pelo aplicativo do COR RIO (cor.rio/cor-app).
4. Não faça escavações e aterros irregulares.
5. Não destrua a vegetação das encostas.
6. Não jogue lixo nas encostas, nas valas naturais e nos bueiros.
7. Não construa sua casa em áreas sujeitas a deslizamentos, rolamento de pedras e no caminho do escoamento das águas da chuva.
8. Obedeça às orientações dos profissionais de defesa civil e agentes comunitários, e abrigue-se, temporariamente, em locais seguros e pontos de apoio.
9. Ajude parentes, amigos e vizinhos. Dê abrigo nos dias de chuva.
10. Sua vida e da sua família são os bens mais preciosos que você tem.

Defesa Civil: ligue 199

CHUVA FORTE

PROTEJA-SE!

CONHEÇA A ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO

1. A Defesa Civil enviará um alerta de tempo severo via mensagem SMS e pelas sirenes a partir da previsão do sistema Alerta Rio.
2. Saiba qual é o Ponto de Apoio mais próximo de sua casa.  bit.ly/pa-defesacivil
3. Quando a sirene tocar, desligue a chave geral de energia, feche o registro de gás, pegue documentos pessoais e medicamentos de uso contínuo e vá com sua família e vizinhos para um local seguro ou Ponto de Apoio.
4. Siga as orientações da Defesa Civil, agentes comunitários e voluntários, e só volte para a sua casa quando forem informadas as condições de segurança.

A ESTRATÉGIA





CIDADE EM ESTÁGIO DE NORMALIDADE



CIDADE EM ESTÁGIO DE MOBILIZAÇÃO



CIDADE EM ESTÁGIO DE ATENÇÃO



CIDADE EM ESTÁGIO DE ALERTA



CIDADE EM ESTÁGIO DE CRISE

Sua participação é fundamental na prevenção das tragédias.

Defesa Civil: ligue 199

Painéis sobre Saúde — versão vertical

Tamanho da peça:

46cm x 64cm (vertical).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Sala de Vacinação:

- Painel “Atenção às Boas Práticas de Imunização”

Saúde Bucal:

- Painel Saúde Bucal (“Tratamento Restaurador Atraumático”)

Procedimentos:

- Painel Sondagem Vesical (“Inserção de Sonda Vesical de Alívio ou de Demora — Foley”)

Distribuir entre os Consultórios de Equipe:

- Painel “Asma: manejo clínico e farmacológico”
- Painel “Dengue: classificação de risco e manejo do paciente”
- Painel “Diabetes tipo 2”
- Painel “Planejamento Reprodutivo”
- Painel Saúde da Mulher (“Coleta do Exame Citopatológico do Colo do Útero”)
- Painel Saúde do Idoso (“Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa”)

IMPORTANTE: São 9 modelos enviados em arquivos separados

Abaixo um dos modelos dos Painéis da Saúde.

Os outros 8 modelos estão na página ao lado.

ATENÇÃO ÀS BOAS PRÁTICAS DE IMUNIZAÇÃO

1 ACOLHIMENTO E IDENTIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO • Nome completo; • Data de nascimento (em meses e idade). OBSERVAÇÃO: Para rotavírus contar idade em semanas.
2 AVALIAÇÃO DA CADERNETA	SITUAÇÃO VACINAL • Identificar as vacinas aprazadas ou em atraso; • Avaliar se há intervalo mínimo da última dose feita para dose atual; • Avaliar se a vacina está recomendada para idade do(a) usuário(a).
3 AVALIAÇÃO DO(A) USUÁRIO(A)	AVALIAÇÃO INDIVIDUAL • Perguntar se houve evento adverso pós-vacinação (EAPV) em dose anterior; • Perguntar se há: • Alergias; • Doenças em curso/anteriores; • Quadro febril; • Transfusão de sangue • Uso de medicamentos. • Se for mulher em idade fértil, perguntar sobre a gestação.
4 REGISTRO NA CADERNETA E NO MAPA DE APURAÇÃO	REGISTRO • Carimbar o código da unidade e anotar o nome da vacina, a data de aplicação, o laboratório, o lote e a validade; • Colocar o prazo, a lápis, das doses a programar; • Registrar no mapa de apuração a dose a ser feita, e lançar no sistema nominal vigente; • Encaminhar o(a) usuário(a) para vacinação.
5 AVALIAÇÃO DO(A) VACINADOR(A)	USUÁRIO(A) • Receber o(a) usuário(a) e conferir novamente sua identificação e as vacinas para a data atual; • Posicionar o(a) usuário(a) conforme a vacina a ser administrada; • Orientar sobre as vacinas que serão feitas e a proteção que conferem.
6 PREPARO DA VACINA	VACINA E INSUMO • Separar insumos descartáveis, conforme via e local, abrindo a embalagem à vista do(a) usuário(a); • Retirar uma vacina de cada vez da caixa térmica, conferindo o RÓTULO DO FRASCO, POR 3 VEZES, pareando com o registro da CADERNETA.
7 ADMINISTRAÇÃO DA VACINA	VIA E LOCAL • Aspirar o volume da vacina de acordo com a idade, e aplicar conforme a preconização; • Apresentar a seringa preenchida ao usuário(a), para visualização da dose aspirada; • Administrar a vacina segundo as normas; • Apresentar, após a aplicação, a seringa vazia, e descartar conforme recomendação; • Assinar na caderneta o nome legível do(a) vacinador(a).
8 ORIENTAÇÕES	ORIENTAÇÃO • Orientar sobre EAPV mais comuns; • Orientar sobre o uso de compressas frias para minorar eventos locais, nas primeiras 24-48 horas; • Em caso de febre, pode-se utilizar antitérmico prescrito pelo médico; • Qualquer outra ocorrência, retornar à unidade de saúde.

ASMA: MANEJO CLÍNICO FARMACOLÓGICO

TRATAMENTO BASEADO NO NÍVEL DE CONTROLE

1. Avalie o nível de controle na TABELA A. 2. Considere o aborço de tratamento e a necessidade de controle na TABELA B. 3. Identifique em qual etapa o paciente se encontra na TABELA C. 4. Defina o controle com base na TABELA D.

TABELA A: Avalie o nível de controle

TABELA B: Considere o aborço de tratamento e a necessidade de controle

TABELA C: Identifique em qual etapa o paciente se encontra

TABELA D: Defina o controle com base na TABELA C

LISTA A: Fatores de risco para descontrole

LISTA B: Fatores de risco para descontrole

LISTA C: Fatores de risco para descontrole

LISTA D: Fatores de risco para descontrole

DENGUE: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E MANEJO DO PACIENTE

Fluxograma de classificação de risco e manejo do paciente com dengue.

Fluxograma de manejo do paciente com dengue.

DIABETES TIPO 2

FLUXOGRAMA PARA O DIAGNÓSTICO E O TRATAMENTO DE DM TIPO 2 (DM2)

Fluxograma de diagnóstico e tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2.

PLANEJAMENTO REPRODUTIVO

Toda pessoa ou casal tem o direito de planejar o momento que deseja ter um filho.

Fluxograma de planejamento reprodutivo.

TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO

O Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) é uma técnica reconhecida e incentivada pela OMS desde 1994, que vem beneficiando milhares de pessoas pelo mundo.

Fluxograma de tratamento restaurador atraumático.

COLETA DO EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO

POPULAÇÃO-ALVO: Mulheres com idade entre 25 e 64 anos. PERIODICIDADE: a cada 3 anos (se dois exames seguidos anuais normais).

Fluxograma de coleta do exame citopatológico do colo do útero.

ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA IDOSA

MODELO DE ATENÇÃO MULTIDIMENSIONAL DO IDOSO

Fluxograma de atenção multidimensional do idoso.

INSERÇÃO DE SONDA VESICAL DE ALÍVIO OU DE DEMORA (FOLEY)

MATERIAL UTILIZADO

Fluxograma de inserção de sonda vesical de alívio ou de demora (Foley).

Painel sobre Saúde — versão horizontal

Tamanho da peça:

64cm x 46cm (horizontal).

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Painel colado diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar em 1 (um) Consultório de Equipe.



Placas de Logos: SMS // 1746 // SUS

Tamanho da peça:

42cm x 30cm (horizontal) — são 3 artes.

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Placas coladas diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M, dispostas em linha horizontal ou em linha vertical, sempre nessa ordem: Saúde / 1746 / SUS (deverá haver um espaço de 5cm entre cada placa).

Local de instalação:

Instalar 1 (um) conjunto no Auditório; e 1 (um) conjunto na área de circulação.

IMPORTANTE: Para novas unidades: trata-se de um conjunto de peças com 3 modelos diferentes — é para produzir sempre o conjunto (ver quantos conjuntos serão produzidos para a unidade). Para unidades já em funcionamento: por questões de reposição (por mau estado das já existentes), é possível produzir apenas a quantidade necessária de cada placa. Ver com alguém da CAP ou da unidade onde cada placa será instalada.



Placa “Proibido Fumar”

Tamanho da peça:

20cm x 25cm (vertical).

Especificações para produção:


Impressão digital em alta resolução em adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC de 2mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Placa colada diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar na Recepção.

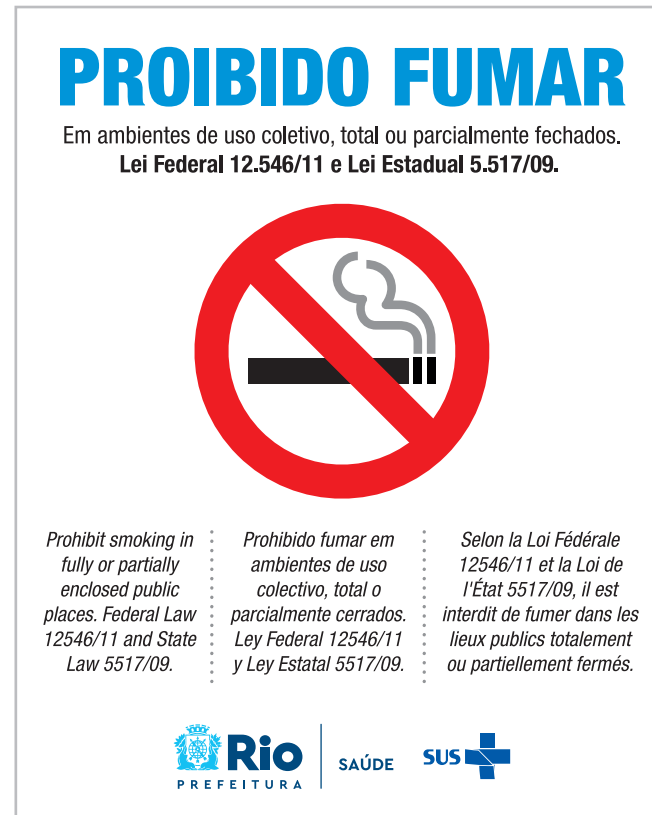

Placa “Higienização das Mãos — Preparação Alcoólica”

Tamanho da peça:

14cm x 19cm (vertical)

Especificações para produção:

Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 1mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza. Bordas arredondadas conforme faca especial presente na arte.

Instruções para instalação:

Placa colada diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar ao lado (ou próximo) a cada dispenser de álcool em gel.



Placa “Higienização das Mãos — Água e Sabonete”

Tamanho da peça:

17cm x 21cm (vertical)

Especificações para produção:

Adesivo leitoso fosco aplicado em placa de PVC 1mm, com proteção/laminação contra uso de material de limpeza. Bordas arredondadas conforme faca especial presente na arte.

Instruções para instalação:

Placa colada diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M.

Local de instalação:

Instalar ao lado (ou próximo) a cada dispenser de sabonete.



HIGIENIZE AS MÃOS


ÁGUA E SABONETE

DURAÇÃO TOTAL DO PROCEDIMENTO: 40 A 60 SEGUNDOS




1

Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia.



2

Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).




3

Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.



4

Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa), entrelaçando os dedos.



5

Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.



6

Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos com movimento de 'vai e vem'.



7

Esfregue o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.



8

Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular.



9

Esfregue o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular.



10

Enxágue as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.



11

Seque as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.

Adesivos para Lixeiras

Tamanho da peça:

12cm x 14,4cm (vertical)


Especificações para produção:

Adesivo 3M adequado para limpeza. Faca especial indicada no arquivo.


Instruções para instalação:

Adesivos colados diretamente nos recipientes dos sacos de lixo/lixeiras.

IMPORTANTE: São 4 opções/modelos de adesivos, apresentados nas imagens ao lado — produzir apenas a quantidade necessária para cada modelo. Atenção na hora de aplicar os adesivos, pois cada tipo de lixo/lixeira tem seu respectivo adesivo. Não esquecer de enviar a faca (moldura de corte) junto com as artes para a produção, pois a faca vai orientar o fornecedor sobre o corte com cantos arredondados e o tamanho real da peça (a faca está na página 5 do PDF).

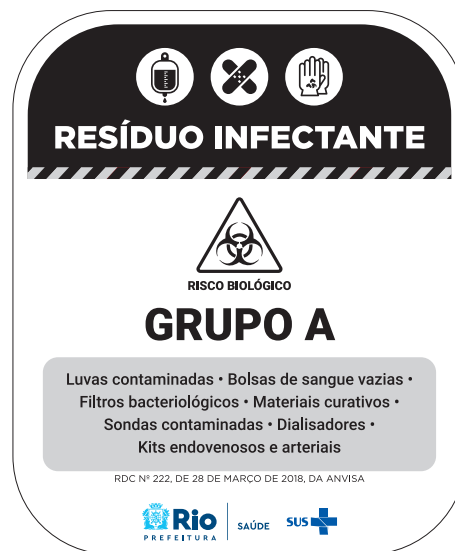

FACA

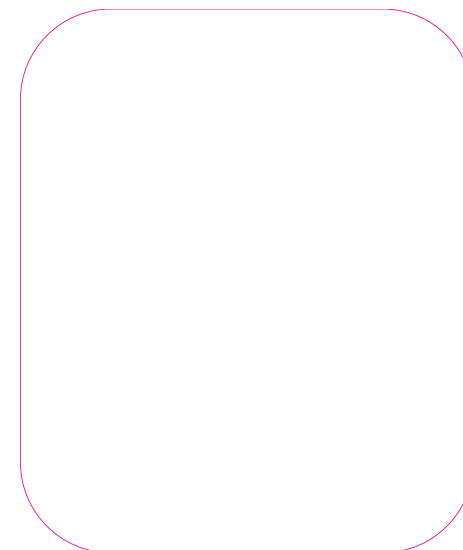

Adesivos para Lixeiras — Resíduo Radioativo

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Norma CNEN 8.01, de 2014, Art. 13: As embalagens destinadas à segregação, à coleta, ao transporte e ao armazenamento de rejeitos não isentos devem portar o símbolo internacional da presença de radiação, fixado de forma clara e visível.

RDC ANVISA nº 222, de 2018, Art. 72: Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com o radionuclídeo ou natureza da radiação, estado físico, concentração e taxa de exposição. O depósito deve ter etiqueta do Grupo C acompanhada da etiquetas do grupo do rejeito. Exemplo: se for luva contaminada, usar junto a etiqueta do Grupo A.

Tamanho da peça: 12cm x 14,4cm (vertical)

Especificações para produção: Adesivo 3M adequado para limpeza. Faca especial indicada no arquivo.

Instruções para instalação: Adesivos colados diretamente nos recipientes dos sacos de lixo/lixo.

Tipo de material (radionuclídeo)*: Em branco com possibilidade de colocar adesivo, pois irá depender do tipo de exame realizado.

IMPORTANTE: Atenção na hora de aplicar os adesivos, pois cada tipo de lixo/lixo tem seu respectivo adesivo. Ratificamos a importância da produção de todos os tipos necessários de etiquetas para a unidade de saúde (conforme disponibilizado pela Ascom/SMS-Rio). **A aplicação desta peça deve ser feita sob a supervisão de profissional especializado, designado pelo setor responsável da unidade.**



*ETIQUETA DE RADIONUCLÍDEOS

Formato: 10,0cm x 3,0cm (horizontal)

Cores: 1/0

Fonte: Arial (preto)

Material e acabamento: Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado diretamente na placa, na área branca (local indicado).


Preenchimento: O conteúdo da etiqueta de radionuclídeos que é aplicada nos adesivos de 'Depósitos de Rejeitos' pode ser preenchido de duas formas:

- Pelo fornecedor: com base nas informações repassadas pela área técnica da unidade. Antes de produzir as etiquetas, TODAS as informações devem ser aprovadas pela unidade;
- Pelo técnico: à mão (com letra legível) ou impressão na etiqueta.

É IMPRESCINDÍVEL A ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NA ETIQUETA DESTA PEÇA.



SAÚDE

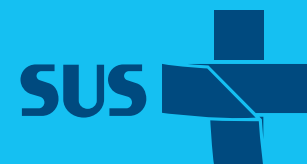

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rua Afonso Cavalcanti, 455/7º andar/sala 701 — Cidade Nova

E-mail: artes.sauderio@gmail.com